


Erdseilstütze

Erdseiltraverse

Traverse I

Traverse II

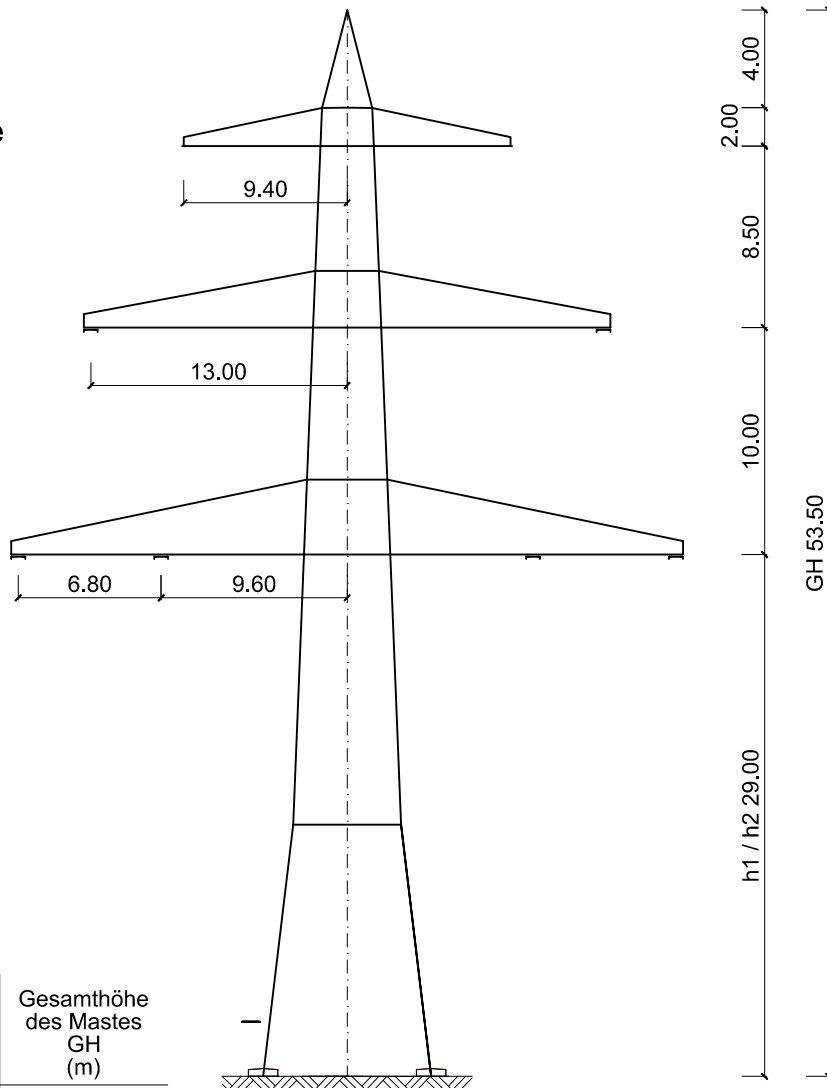

Seilaufh. untere Trav. h1 (m)	Höhe bis untere Trav. h2 (m)	Gesamthöhe des Mastes GH (m)
29.00	29.00	53.50

Planfeststellungsunterlage

Anlage: 5.1

Planfeststellungsbehörde:

Trassierungsfirma:



Powerlines Energy Germany GmbH
Engelberg 22
D-88480 Achstetten

Maßstab

Einheit

ohne

Meter

Index	Änderung	Datum	Name		Datum	Name
0	Erstfassung le-dell_pfv_u-5-1_mastpz_bl-01	17.10.2024	Wendel / PLEG	erstellt:	17.10.2024	Wendel / PLEG
				geprüft:	17.10.2024	Kremer / PLEG

Stand: 17.10.2024

Plangrundlage

Blatt

01 von 04

Anlage/Bl. 0303/4520